


מקרא:

- ארון חשמל
- ארון תקשורת

תעלת חשמל (אם נדרש) תעלה תעלה בהתאם לפרוטוקול (אם נדרש)
 תעלת תקשורת חם (אם נדרש) תעלה תעלה בהתאם לפרוטוקול (אם נדרש)
 תעלת חם טמורה לנביח (אם נדרש) תעלה תעלה בהתאם לפרוטוקול (אם נדרש) או כולל לרשימת התקנות

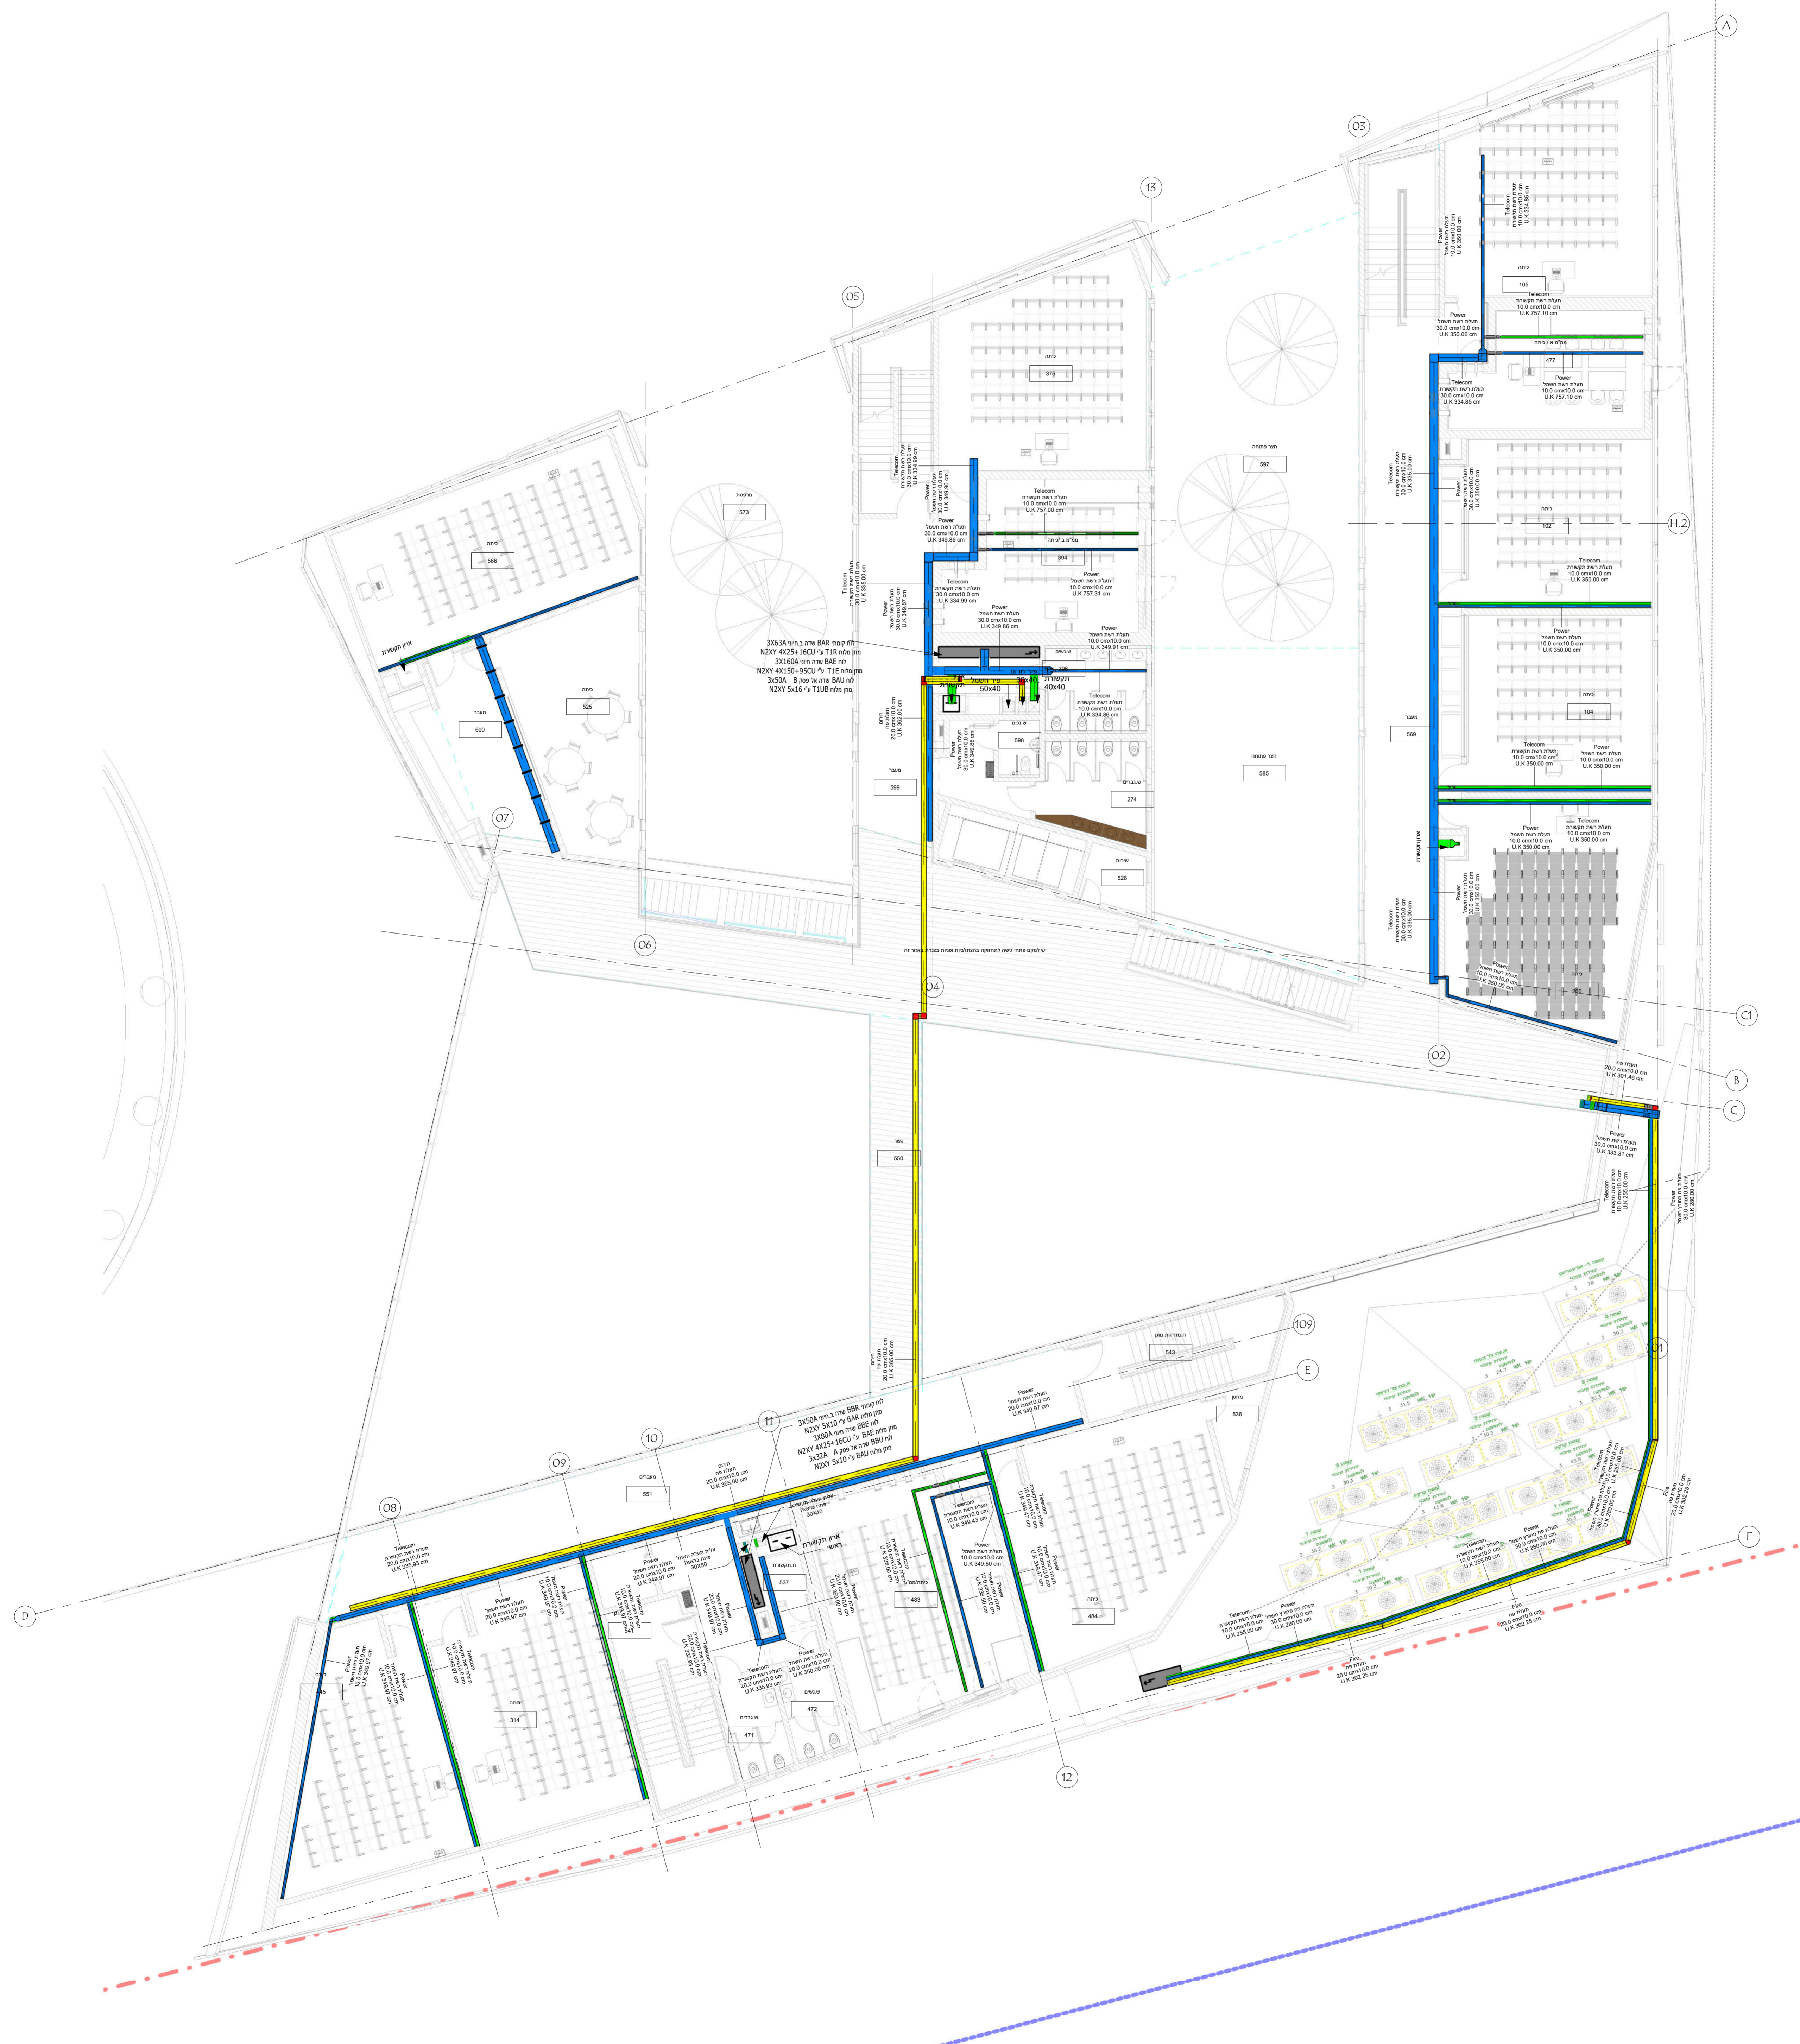

מספר תמונה ח"י:		מספר תמונה בקו:	
מספר	תאריך	תפוצה	מחזור
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

מחזור מס': 0

לעון: לאישור למטרה לכניסה

0

תאריך: 08.03.20

קנה: 1:100

מחבר: חן

מאת: מרדכי קצין

בדיק: מרדכי קצין

המכללה האקדמית אשקלון

מבנה מדעי וטכנולוגיה

המזמין

העבודה

תאריך: 08.03.20

קנה: 1:100

מחבר: חן

מאת: מרדכי קצין

בדיק: מרדכי קצין

מספר תמונה ח"י:

מספר תמונה בקו:

מספר

תאריך

תפוצה

מחזור

מספר

תאריך

מהות השינוי

7414001

Office@Tikun.com

Tikun@Tikun.com

טיקטון

תיכנון חשמל בע"מ

08-9310500

08-9463905

מחבר: רחל כהנא

מבין: מרדכי קצין

08-9310500

08-9463905

מכללת אשקלון - מודל/00_Revit/00_Project/2019/

מחזור: 01